


リフト図

○基本情報

発注者(事務所名)	安中土木事務所	受注者	(株)野口組	
路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	~ 2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事		工区	
施工場所	安中市 東上秋間 地内	緯度	36°21'07"	経度 138°51'36"
構造物名	(仮称)新外城橋			
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05	

打込みリフト図

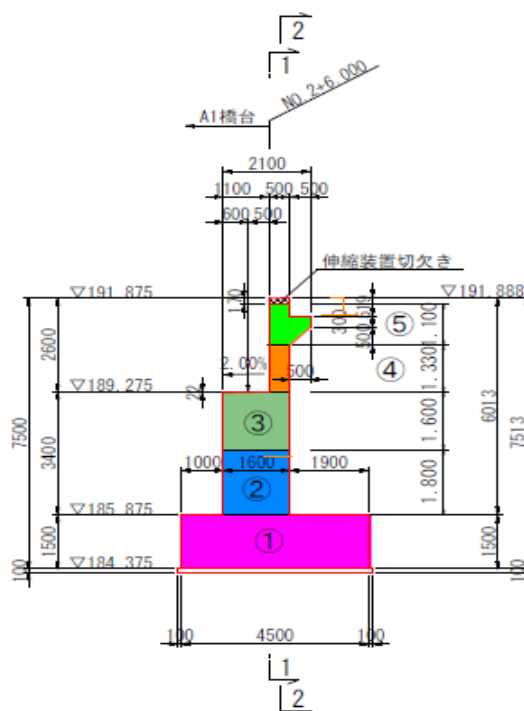

○構造

構造物種類	橋台
構造形式	RC構造
打込み部位	胸壁

○寸法

厚さ	0.500 m
長さ(幅)	10.00 m

○配筋

主鉄筋	前面	D32 @250
	背面	D32 @250
配力筋	前面	D19 @250
	背面	D19 @250

設計純かぶり

申し送り事項

○ひび割れ抑制対策

補強鉄筋	
配筋状況(タイプA)	
タイプA段数	段
配筋状況(タイプB)	
誘発目地間隔	m
膨張材	kg/m ³
その他の対策	

○鉄筋比

鉄筋比(対策前)	0.440 %
鉄筋比(実施)	%

リフトID 007-002-05

コンクリート打込み管理表

○基本情報

路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	～	2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事			工区	
構造物名	(仮称)新外城橋				
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05		

○コンクリート

材料・配合	呼び強度	27 N/mm ²	スランプ	12 cm	骨材最大寸法	20 mm
	水セメント比	54 %	単位体積重量	314 kg/m ³		
	セメント種類	高炉B種	セメント会社	太平洋セメント株式会社		
	混和剤		混和材			
	生コン工場	北関東秩父コンクリート株式会社 安中工場				
品質管理試験	試料採取時期	打込み開始時	150m ³ 打込み時又は午後	300m ³ 打込み時	試験許容値	
	スランプ	12.0 cm	cm	cm		
	空気量	4.4 %	%	%		
	塩化物イオン量	0.030 kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³	kg/m ³ 以下	
	コンクリート温度	23.0 °C	°C	°C		
	打込み時外気温	23.0 °C	°C	°C		
	7日強度	18.2 N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	
	28日強度	28.9 N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	

○運搬・打込み・締固め

打込み日	2020/10/14		天気	くもり	下側リフト打込み日	
型枠種類	木 枠		下側リフト打継目処理			
運搬	現場までの運搬時間	27 分	現場待機時間	10 分	荷卸し時間	23 分/台
	現場内運搬方法	ポンプ (配管なし)	ポンプ圧送距離	0 m	ポンプ車台数	1 台
打込み	開始時刻	08:40	終了時刻	11:10		
	リフト高	1.2 m	打込み量	12.0 m ³	打込み速度	23.0 m/h
締固め	バイブレータ台数	2 台	バイブレータ人数	4 人	バイブレータ予備	2 台
	ホース筒先	2 人				

○コンクリート温度履歴

初期温度	23.0 °C	最高温度	57.0 °C	温度上昇量	34.0 °C
最高温度に到達した時間	時間後				

○養生

脱型日	2020/10/27		残置期間	13 日
養生方法	型枠面	シート		
	打込み面	シート		
養生 (湿潤状態) 期間	7 日			

コンクリート打込み管理表 (温度計測その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	~	2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事			工区	
構造物名	(仮称)新外城橋				
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2020/10/14 (水)	曇り		°C	°C	
	曇り				
	曇り				
2020/10/15 (木)	朝曇り		°C	°C	
	昼曇り		°C	°C	
	夕曇り		°C	°C	
2020/10/16 (金)	朝曇り		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/17 (土)	朝雨		°C	°C	
	昼雨		°C	°C	
	夕雨		°C	°C	
2020/10/18 (日)	朝晴れ		°C	°C	
	昼曇り		°C	°C	
	夕曇り		°C	°C	
2020/10/19 (月)	朝曇り		°C	°C	
	昼曇り		°C	°C	
	夕雨		°C	°C	
2020/10/20 (火)	朝曇り		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/21 (水)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/22 (木)	朝雨		°C	°C	
	昼雨		°C	°C	
	夕曇り		°C	°C	
2020/10/23 (金)	朝雨		°C	°C	
	昼雨		°C	°C	
	夕雨		°C	°C	
2020/10/24 (土)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/25 (日)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/26 (月)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/27 (火)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕曇り		°C	°C	
2020/10/28	朝曇り		°C	°C	
	昼曇り		°C	°C	
	夕曇り		°C	°C	
2020/10/29 (木)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/30 (金)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	
2020/10/31 (土)	朝晴れ		°C	°C	
	昼晴れ		°C	°C	
	夕晴れ		°C	°C	


コンクリート打込み管理表 (温度計測その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	~	2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事			工区	
構造物名	(仮称)新外城橋				
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05		

日時	天気	計測時刻	コンクリート温度	外気温	備考
2020/11/01 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/02 (月)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/03 (火)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/04 (水)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/05 (木)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/06 (金)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/07 (土)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/08 (日)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/09 (月)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	
2020/11/10 (火)	朝		°C	°C	
	昼		°C	°C	
	夕		°C	°C	

コンクリート温度・外気温計測結果

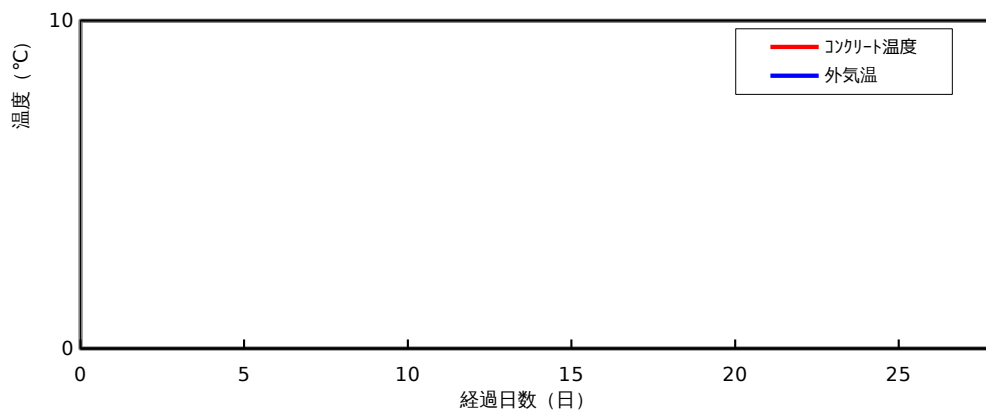

ひび割れ調査票 (その1)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	~	2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事			工区	
構造物名	(仮称)新外城橋				
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05		

○ひび割れの有無

ひび割れの有無	無
---------	---

○ひび割れ概要

ひび割れ調査票 (その2)

○基本情報

路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	~	2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事			工区	
構造物名	(仮称)新外城橋				
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05		

○ひび割れ状況

ひび割れ	No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
	位置											
	形状											
	方向											
調査日												
		備考										
補修	補修の有無											
	補修日											
	補修方法											
	備考											

設計，施工対比確認表（その1）

○基本情報

路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	～	2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事			工区	
構造物名	(仮称)新外城橋				
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05		

○確実な充填

項目	設計	施工	備考
最小鉄筋間隔	mm	mm	打込みに影響するもの
最小スランブ	cm	cm	設計値/想定値
発注スランブ	cm	cm	設計値/実際
流動化剤の後添加有無			
打込み時の一時鉄筋移動			
コンクリートの施工性			施工者の評価
初期欠陥の有無/程度	豆板		有無/程度
	コールトジョイント		
	沈みひび割れ		
補修の有無/方法			有無/方法

○ひび割れ抑制

項目	設計	施工	備考
温度ひび割れ検討			対象/対象外
温度ひび割れ幅の限界値	mm	mm	
照査方法			
条件	打込み時期		
	打込み温度		
	外気温		
	リフト高	m	m
	セメントの種類		
	断熱温度上昇特性		
結果	ひび割れ指数		
	最大ひび割れ幅	mm	mm
	最高温度	℃	℃
	ひび割れ抑制対策		
	補修の有無/方法		

○かぶり（厚さ）の確保

項目	設計	施工	備考
最小かぶり ^{※1}	mm	mm	
誤差の想定値 ^{※2}	mm	mm	

※1：施工は非破壊試験による実測値

※2：施工は非破壊試験の測定誤差の想定値

設計，施工対比確認表（その2）

○基本情報

路線・河川・地区等	(一)恵宝沢原貝戸線	工期	2019/10/17	～	2020/12/17
工事名	社会資本総合整備(広域・新潟長野)(仮称)外城橋下部工(A2橋台)工事			工区	
構造物名	(仮称)新外城橋				
構造物詳細	A2橋台	リフト名	007-002-05		

○密実性確保

項目	設計	施工	備考
環境条件			
セメントの種類			
水セメント比			
空気量	%	%	
養生方法			

○排水・防水対策

項目	設計	施工	備考
防水対策の有無			
セメントの種類			